


Setor 182

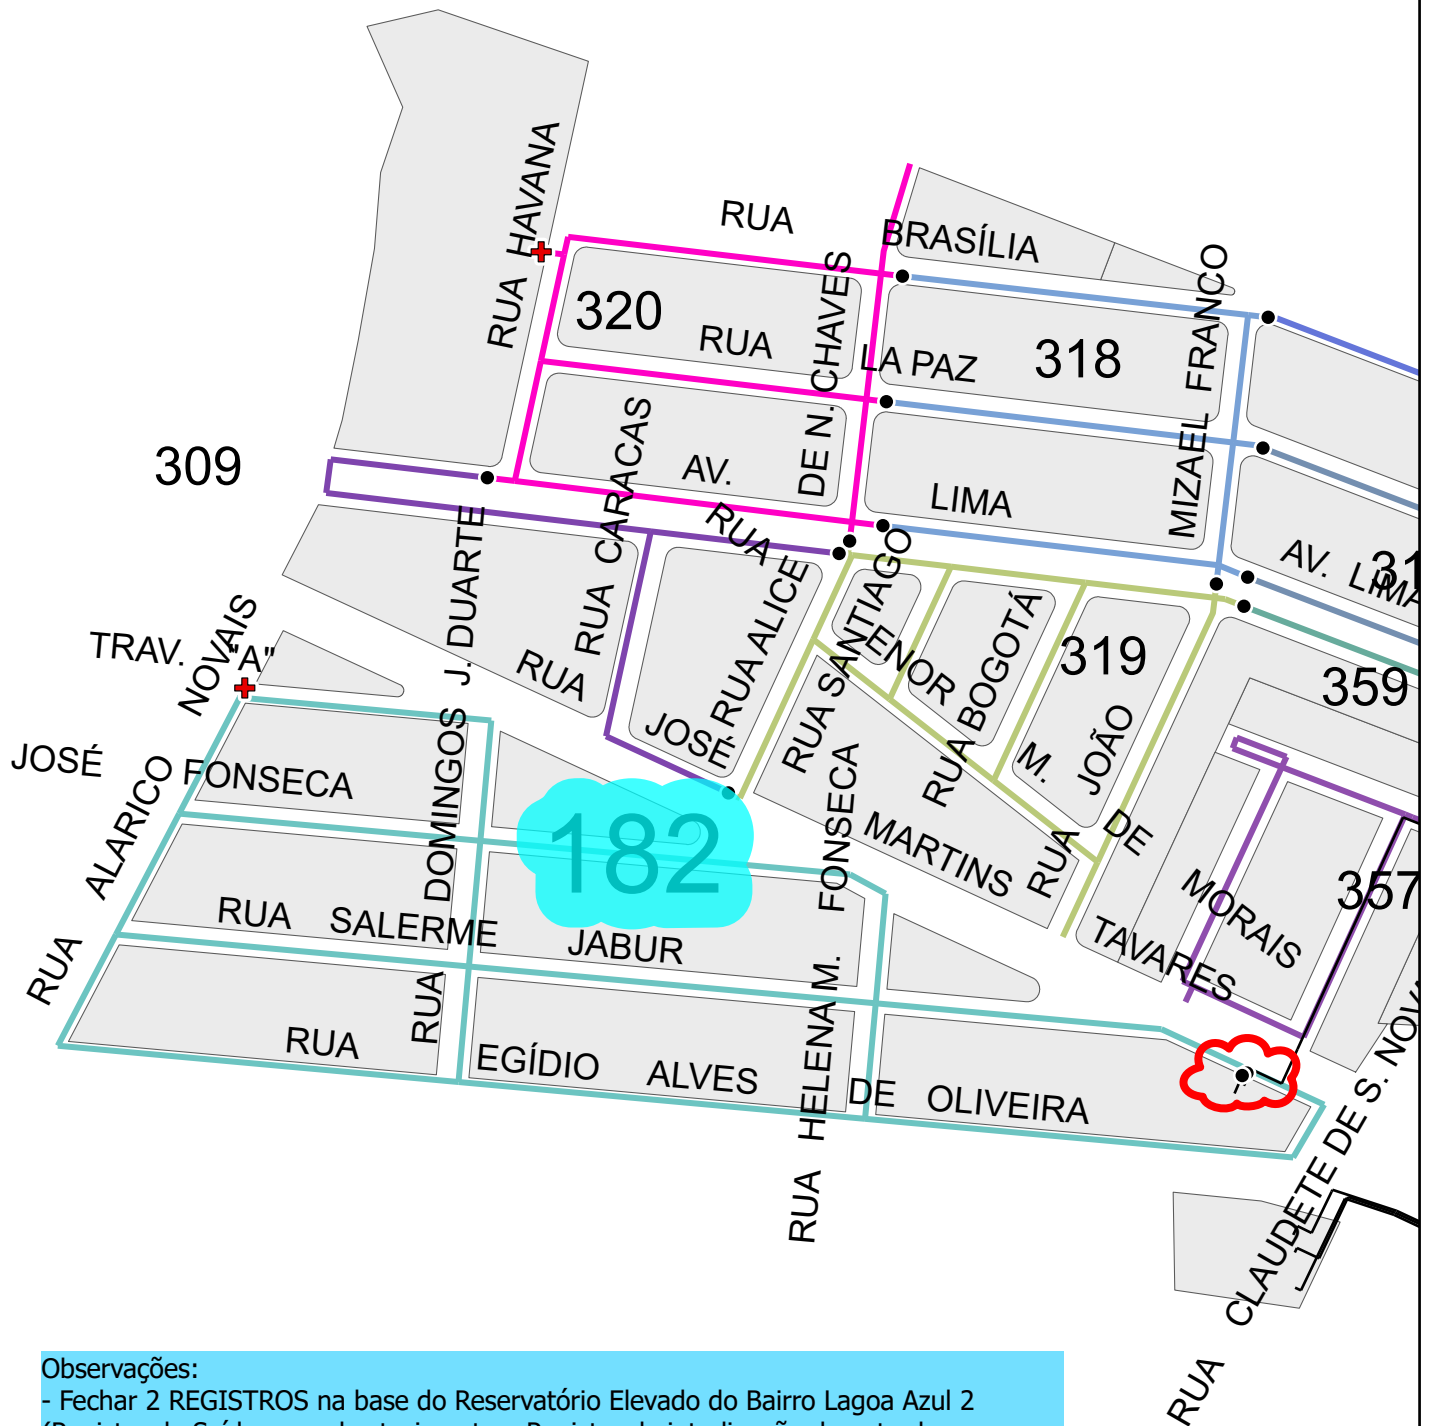

Observações:

- Fechar 2 REGISTROS na base do Reservatório Elevado do Bairro Lagoa Azul 2 (Registro de Saída para abastecimento e Registro de interligação da entrada com a Saída)

- Caso o Reservatório Elevado esteja cheio e o Sistema de Bombeamento da Rua Gurinhata não desligue automaticamente é necessário desligá-lo manualmente

- Este FECHAMENTO será utilizado até a execução do Reservatório Elevado (REL-016) junto ao Reservatório Apoiado (RAP-003) localizados no centro de reservação da ZM-4 e ZM-4.1

